





**USYUOWANIE I MOCOWANIE RUR  
W KANALE PODPOSADZKOWYM**  
skala 1:20

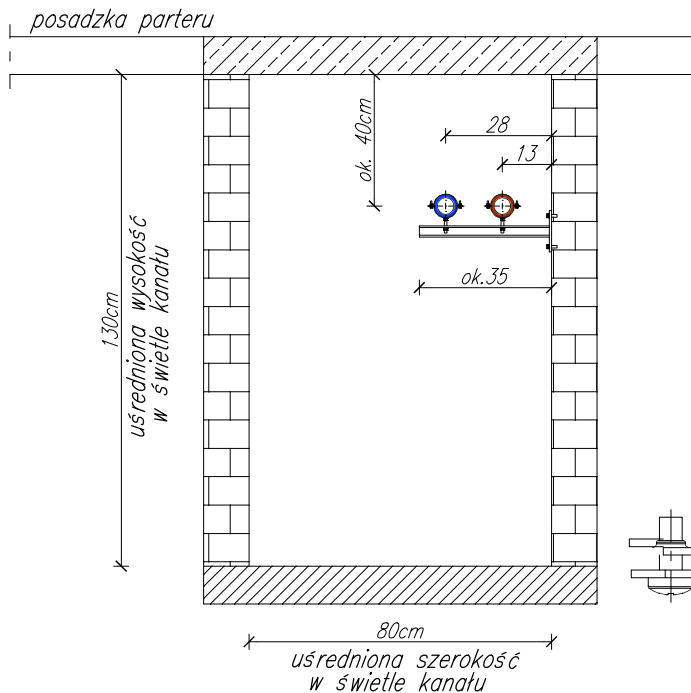

**Obejma pojedyncza**



**Obejma podwójna**



- Odległości między podporami – wg opisu technicznego
- Do równoległego prowadzenia rur pod stropem pomieszczeń bądź nad posadzką, zastosować obejmy podwójne stalowe ocynkowane w komplecie z wkładką tłumiącą, śrubami i wkrętami dwugwintowanymi z kotkami

AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744			
RODZAJ OPRACOWANIA	REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU U YTKOWYM		DATA maj 2018
TYTUŁ RYSUNKU	REMONT INSTALACJI C.O.	NR RYS.	<b>S4</b>
INWESTOR	ZNK, ul. GRODZKA 12, 20-112 Lublin		
LOKALIZACJA	LUBLIN, ul. GOSPODARCZA 32	NR DZIAŁKI 46	SKALA 1:20
USYUOWANIE I MOCOWANIE RUR W KANALE PODPOSADZKOWYM		PODPIS:	
Anna Mazur nr upr. LUB/0124/PWOS/04			